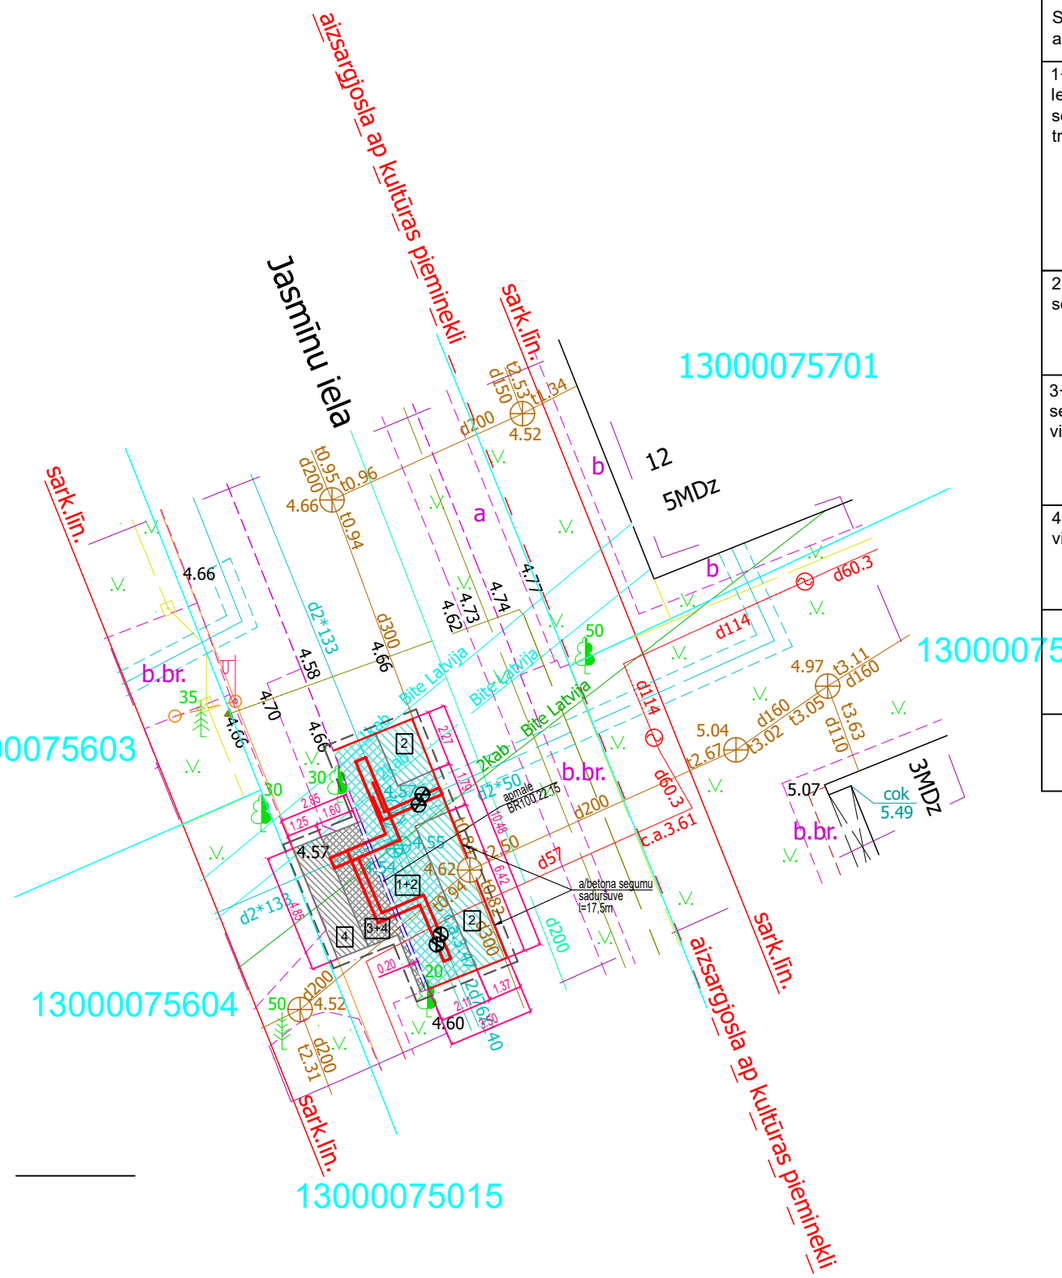

Segumu saraksts

Seguma tipa apzīmējums plānā	daudzums	seguma griezums	seguma konstrukcija	biezums mm
1+2. Ielas brauktuves a/betona segumu atjaunošana virs tranšejas	24 m²		1.karstā asfalta dilumkārta AC-11surf (seguma nr 2 apjoms)	
			2.karstā asfalta apakškārta AC-22 base/bin	60
			3.nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32ps, pamata nesošajai virskārtai, stipr. klase N-III	100
			4.nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/63ps, pamata nesošajai apakškārtai, stipr. klase N-IV	150
			5.salizturīgā/drenējošā kārta	400
			6.blietēta tranšejā piebērtā grunts	
2.Ielas brauktuves a/betona seguma virskārta	37 m²		1.karstā asfalta dilumkārta AC-11surf	40
			2 ielas brauktuves a/betona seguma apakškārta (skat. segumus nr.1)	
3+4. Ietves a/betona seguma atjaunošana virs tranšejas	8 m²		1.karstā asfalta dilumkārta AC-8 surf (seguma nr.4 apjoms)	
			2.nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45	150
			3.salizturīgā /drenējošā kārta	200
			4.blietēta tranšejā piebērtā grunts	
4.Ietves a/betona seguma virskārta	15 m²		1.karstā asfalta dilumkārta AC-11surf	40
			2 ietves a/betona seguma apakškārta (skat. segumus nr.3)	
Ceļa apmale BR100.22.15 ========	8 m		1.apmale BR100.22.15	
			2.betons C30/37	
			3.nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45 pamats	
Asfaltbetona segumu saduršuve	17,5 m			

PIEZĪMES

1.Esošo segumu atjaunošanas darbus veikt saskaņā ar "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023".

2. Ielu klasifikācija saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

- Jasmīnu iela klasificēta kā E kategorijas iela.

3.Segumu konstrukcijas pieņemtas konstruktīvi, vadoties pēc "Ceļu segu tipveida konstrukciju kataloga"

- segas kalpošanas laiks - 20 gadi
- aprēķina ass slodze - 10t
- seguma garenslīpums 0,5-3%
- teritorijas novietojums - II klimata zona
- vertikālais raksturojums - pusierakums
- ūdens hidroģeoloģiskie apstākļi - I apvidus mitrumtips
- laukuma klātne - apdzīvota vieta;
- ielas segumu nestspējas prasības:
  zemes klātnes (tranšejas piebēruma) virsmai - 45 MPa;
  salizturīgai/drenejošai kārtai - 60 MPa;
  ceļa segas pamata nesošajai kārtai Ev_2 = 150 MPa;
  ceļa segas Evaj=204 MPa, AADTj.pievestā- lielāka par 15-30,
  AADTj.smagie- 21-50.

4. Esošo un projektēto inženierkomunikāciju aku vākus izbūvēt segumu līmenī.

5. Salaiduma šuves ierīkošanai starp esošo a/betona segumu un projektēto a/betona segumu pielietot pašlīmējošo bitumena lentu ARS-2, vai ekvivalentu materiālu.

6.Prasības segumu atjaunošanā paredzētajiem būvmateriāliem atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" noteiktajām prasībām.

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BPV	J. ZABIDAROVS		04.2025.
IZSTRĀDĀJA	D.KREIČMANE		04.2025.

BŪVPROJEKTS

Siltumtrases pārbūve Jasmīnu ielā, Jūrmalā

Pasūt. Nr.: 01-11/25-1

PASŪTĪTĀJS:
SIA "Jūrmalas siltums", reģ. Nr.42803008058

STADIJA	LAPA	MĒROGS
BP	TS-L-01	M 1:250

SEGUMU ATJAUNOŠANAS PLĀNS

DH Solutions
"DH SOLUTIONS"
BŪVKOM. REĢ. NR. 12606
E.TISE 85-25, LIEPĀJA, LV34-07
TĀLR. 29166182, dhsolutions@inbox.lv